

KORUMA RÖLESİ GKRC-20F

Koruma Rölesi

3 faz ve 1 fazla ait temel gerilim koruması
Çok fonksiyonlu koruma
Faz hatası koruması
Faz sırası koruma seçeneği
Opsiyonel nötr hat bağlantısı
1 adet enversör (Change-over) kontağı
17.5 mm genişlik

Teknik Özellikler

1. Fonksiyonlar

Ayarlanabilir gerilim değeri, ayarlanabilir açma (trip) gecikmesi, faz sırası ve faz hatası koruma fonksiyonları aşağıdaki gibidir (Dairesel anahtarla seçim yapılır):

UNDER	Düşük gerilim koruması
UNDER+SEQ	Düşük gerilim ve faz sırası koruması
WIN	Düşük ve aşırı gerilim koruması
WIN+SEQ	Düşük ve aşırı gerilim koruması ile faz sırası koruması.

2. Zaman Aralığı

Başlatmayı durdurma zamanı:	-
Açma gecikmesi:	0.1s ~ 10s

3. Gösterge

Kırmızı LED SEQ ON	Faz sırasındaki değişim
Kırmızı LED Min/Max ON/OFF:	Ayarlanan gerilim seviyesine uygun hata göstergesi
Kırmızı LED Min/Max yanıp sönme:	Ayarlanan gerilim seviyesine uygun açma gecikme göstergesi
Sarı LED ON/OFF:	Röle çıkış göstergesi

4. Mekanik Tasarım

IP40 koruma tipli kendiliğinden söneblen plastik gövde
EN50022'ye uyumlu TS 35 DIN montajı
Montaj yönü: farketzem
VBG 4'e uygun çarpma-korumalı giriş (PZ1 gerekli) IP20 tipi koruma
Sıkma torku: en fazla 1Nm
Giriş alternatifleri:
1 x 0.5 ile 2.5mm² çok telli kablo ucu
1 x 4mm² çok telli olmayan kablo ucu
2 x 0.5 ile 1.5mm² çok telli olan/olmayan kablo ucu
2 x 2.5mm² esnek, çok telli olmayan (flexible) kablo ucu

5. Giriş Devresi

Şebeke gerilimi:	(=ölçülen gerilim)
Girişler:	(N)-L1-L2-L3
Un gerilimi:	Sipariş tablosuna ya da cihaz üzerindeki yazıya bakınız
Tolerans:	Un geriliminin -%30'u ile +%30'u arası
Güç tüketimi:	8VA (1W)
Frekans:	AC'de 48 Hz ile 63 Hz arası
Reset süresi:	500ms
Gerilim düşüm oranı:	>%20 besleme geriliminde
Aşırı gerilim sınıfı:	III (IEC 60664-1'e uygun)
Anlık (surge) darbe gerilimi:	4kV

6. Çıkış Devresi

1 adet enversör (Change-over) kontağı	
Gerilim:	250V AC
Açma kapasitesi:	1250VA (5A / 250V)
Sigorta:	5A F tipi
Mekanik ömür:	20 x 10 ⁶ işlem
Elektriksel ömür:	1000VA yük altında 2 x 10 ⁶ işlem
Anahtarlama kapasitesi:	1000VA altında Max. 6/dk (IEC 947-5-1'e uygun)
Aşırı gerilim sınıfı:	III, (IEC 60664-1'e uygun)
Anlık (surge) darbe gerilimi:	4kV

7. Ölçüm Devresi

Ölçülen değişken:	3(N)-, sinus, 48 ile 63Hz
Ölçülen giriş:	(=şebeke gerilimi)
Girişler:	(N)-L1-L2-L3
Aşırı yüklenme kapasitesi:	Besleme gerilimine göre tolerans değeri ile belirlenecek
Giriş direnci:	-
Tetikleme seviyesi:	-
Max:	U _n geriliminin %80'i ile %130'u arası
Min:	U _n geriliminin %70'i ile %120'si arası
Aşırı gerilim sınıfı:	III (IEC 60664-1'e uygun)
Anlık (surge) darbe gerilimi:	4kV

8. Doğruluk

Temel doğruluk:	en büyük skala değeri için ± %5
Ayar doğruluğu :	en büyük skala değeri için ≤ %5
Tekrarlama doğruluğu:	≤ %2
Gerilim etkisi:	-
Sıcaklık etkisi:	≤ %1

MONITORING RELAYS GKRC-20F

Monitoring Relays

Voltage monitoring in 3-phase and 1-phase mains
Multifunction
Monitoring of phase failure
Monitoring of phase sequence selectable
Connection of neutral wire optional
1 change over contact
Width 17.5 mm
Installation design

Technical Data

1. Functions

Voltage monitoring in 3-phase and 1-phase mains with adjustable thresholds, adjustable tripping delay, monitoring of phase sequence and phase failure and the following functions (selectable by means of rotary switch):

UNDER	Undervoltage monitoring
UNDER+SEQ	Undervoltage monitoring and monitoring of phase sequence
WIN	Monitoring the window between Min. and Max.
WIN+SEQ	Monitoring the window between Min. and Max. and monitoring of phase sequence.

2. Time Ranges

Adjustment range	-
Start-up suppression time:	-
Tripping delay:	0.1s 10s

3. Indicators

Red LED SEQ ON:	change in phase sequence
Red LED Min/Max ON/OFF:	indication of failure of the corresponding threshold
Red LED Min/Max flashes:	indication of tripping delay of the corresponding threshold
Yellow LED ON/OFF:	indication of relay output

4. Mechanical Design

Self-extinguishing plastic housing, IP rating IP40
Mounted on DIN-rail TS 35 according to EN 50022
Mounting position: any
Shockproof terminal connection according to VBG 4 (PZ1 required), IP rating IP20
Tightening torque: max. 1Nm
Terminal capacity:
1 x 0.5 to 2.5mm² with/without multicore cable end
1 x 4mm² without multicore cable end
2 x 0.5 to 1.5mm² with/without multicore cable end
2 x 2.5mm² flexible without multicore cable end

5. Input Circuit

Supply voltage:	(=measured voltage)
Terminals:	(N)-L1-L2-L3
Rated voltage UN:	see table ordering information or printing on the unit
Tolerance:	-30% to +30% of UN
Rated consumption:	8VA (1W)
Rated frequency:	AC 48 to 63Hz
Duty cycle:	100%
Reset time:	500ms
Hold-up time:	-
Drop-out voltage:	>20% of supply voltage
Ovenvoltage category:	III (in accordance with IEC 60664-1)
Rated surge voltage:	4kV

6. Output Circuit

1 potential free change over contact	
Rated voltage:	250V AC
Switching capacity:	1250VA (5A / 250V)
Fusing:	5A fast acting
Mechanical life:	20 x 10 ⁶ operations
Electrical life:	2 x 10 ⁶ operations at 1000VA resistive load
Switching capacity:	Max. 6/min at 1000VA resistive load (in accordance with IEC 947-5-1)
Ovenvoltage category:	III, (in accordance with IEC 60664-1)
Rated surge voltage:	4kV

7. Measuring circuit

Measuring variable:	3(N)-, sinus, 48 to 63Hz
Measuring input:	(=supply voltage)
Terminals:	(N)-L1-L2-L3
Overload capacity:	determined by tolerance specified for supply voltage
Input resistance:	-
Switching threshold:	-
Max:	80%...130% of U _n
Min:	70%...120% of U _n
Ovenvoltage category:	III (in accordance with IEC 60664-1)
Rated surge voltage:	4kV
8. Accuracy	
Base accuracy:	±5% of maximum scale value
Adjustment accuracy:	≤ 5% of maximum scale value
Repetition accuracy:	≤ 2%
Voltage influence:	-
Temperature influence:	≤ 1%

KORUMA RÖLESİ GKRC-20F

9. Ortam Koşulları

Ortam sıcaklığı:	-25 ile +55°C (IEC 68-1'e uygun)
Saklama sıcaklığı:	-25 ile +70°C
Taşıma sıcaklığı:	-25 ile +70°C
Bağıl nemlilik:	%15 ile %85 arası (IEC 60721-3-3'e uygun, sınıf 3K3)
Kirliilik değeri:	2, eğer iç montajlı ise 3 (IEC 664-1'e uygun)

10. Ağırlık

Tek paket:	72gr
10 adetlik paket:	670gr

Fonksiyonlar

Tüm fonksiyonlar için, minimum ayar skalası maksimum ayar skalasından büyük olacak şekilde seçildiğinde, Min. ve Max. LED'leri yanıp söner (röle hataya geçer).

Cihaz ilk çalıştırıldığında bir hata mevcut ise, röle çıkışı OFF konumunda kalır ve ölçülen gerilim ayarlanan gerilim seviyesini; *düşük (min.) hatası için geçtiğinde / yüksek (max.) hatası için düştüğünde* röle çakar (sarı LED yanar).

Cihaz her faz için ayrı ayrı (L-N) ve seçili fonksiyona uygun olarak koruma yapar (UNDER yada WINDOW).

Düşük gerilim koruması (UNDER, UNDER+SEQ)

Ölçülen (fazlardan birine / bir kaçına ait) gerilim; set edilen min. açma değerinin altına düştüğünde, ayarlanan açma gecikmesi (Delay) saymaya başlar, Min. LEDi (kırmızı) yanıp söner. Açma gecikmesi bittiğinde Min. LEDi (kırmızı) sürekli yanar, R röle çıkışı OFF konumuna geçer (sarı LED söner). Ölçülen tüm gerilimler, set edilen max. açma değerinin üzerine çıktığında, R röle çıkışı ON konumuna geçer (sarı LED yanar) ve Min. LEDi (kırmızı) söner.

Düşük ve aşırı gerilim koruması (WIN, WIN+SEQ)

Ölçülen (fazlardan birine / bir kaçına ait) gerilim, set edilen min. açma değerinin altına düştüğünde, ayarlanan açma gecikmesi (Delay) saymaya başlar Min. LEDi (kırmızı) yanıp söner. Açma gecikmesi bittiğinde Min. LEDi (kırmızı) sürekli yanar, R röle çıkışı OFF konumuna geçer (sarı LED söner). Ölçülen tüm gerilimler, set edilen min. açma değerinin üzerine çıktığında, R röle çıkışı ON konumuna geçer (sarı LED yanar) ve Min. LEDi (kırmızı) söner. Ölçülen (fazlardan birine / bir kaçına ait) gerilim, set edilen max. açma değerini aştığında, ayarlanan açma gecikmesi (Delay) saymaya başlar Max. LEDi (kırmızı) yanıp söner. Açma gecikmesi bittiğinde Max. LEDi (kırmızı) sürekli yanar, R röle çıkışı OFF konumuna geçer (sarı LED söner). Ölçülen tüm gerilimler, set edilen max. açma değerinin altına indiğinde, R röle çıkışı ON konumuna geçer (sarı LED yanar) ve Max. LEDi (kırmızı) söner.

Faz sırası koruması (SEQ)

Eğer faz sırasında bir değişime tespit edilirse, SEQ LEDi (kırmızı) yanıp söner, açma gecikmesi zaman aralığı (Delay) sonunda R rölesinin çıkışı OFF konumuna geçer (sarı LED söner).

Faz sırası koruması, bütün fonksiyonlar için seçilebilir.


▲ **Tek fazlı devrelerde faz sırası koruması mutlaka devre dışı bırakılmaldır.**

Nötr hattının kopması


Cihaz, her faz (L1, L2 ve L3) için faz-nötr koruması yapmaktadır, eğer iletim hattındaki nötr kablosu koparsa, asimetrik faz yüklenmesi sonucu oluşan nötr noktasında bir kayma oluşur. Eğer fazlardan birisinin gerilimi ayarlanan açma noktasını aşarsa, açma gecikmesi zaman aralığı (Delay) saymaya başlar min. yada max. LEDi (kırmızı) yanıp söner. Açma süresi bittiğinde min. yada max. LEDi (kırmızı) yanar, R röle çıkışı OFF konumuna geçer (sarı LED söner).



Alt seviye gerilim koruması Undervoltage monitoring

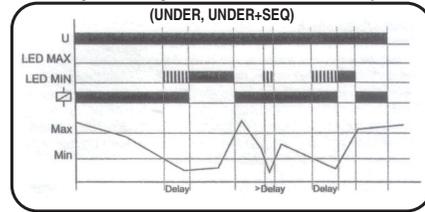

Nötr hattının kopması Neutral wire break

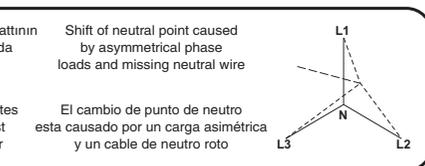

MONITORING RELAYS GKRC-20F

9. Ambient Conditions

Ambient temperature:	-25 to +55°C (in accordance with IEC 68-1)
Storage temperature:	-25 to +70°C
Transport temperature:	-25 to +70°C
Relative humidity:	15% to 85% (in accordance with IEC 60721-3-3 class 3K3)
Pollution degree:	2, if built-in 3 (in accordance with IEC 664-1)

10. Weight

Single packing:	72g
Packing of 10pcs:	670g per Package

Functions

For all functions the LED's Min and Max are flashing alternating (the relay is fallen off), when the minimum value for the measured voltage was chosen to be greater than the maximum value.

If a failure already exists when the device is activated, the output relay remains in off-position and the LED for the corresponding threshold is illuminated.

the device includes separately every phase voltage (L-N) and monitors it according to the selected function (UNDER or WINDOW).

Undervoltage monitoring (UNDER, UNDER+SEQ)

When the measured voltage (one of the phase voltages) falls below the value adjusted at the Min-regulator, the set interval of the tripping delay (Delay) begins (red LED Min flashes). After the interval has expired (red LED Min illuminated), the output relay R switches into off-position (yellow LED not illuminated).

The output relay R switches into on-position again (yellow LED illuminated), when the measured voltage (all phase voltages) exceeds the value adjusted at the Max-regulator.

Windowfunction (WIN, WIN+SEQ)

The output relay R switches into on-position (yellow LED illuminated), when the measured voltage (all phase voltage) exceeds the value adjusted at the Min-regulator. When the measured voltage (one of the phase voltages) exceeds the value adjusted at the Max-regulator, the set interval of tripping delay (Delay) begins (red LED Max flashes). After the interval has expired (red LED Max illuminated) the output relay R switches into off-position (yellow LED not illuminated). The output relay switches into on-position again (yellow LED illuminated) when the measured voltage falls below the value adjusted at the Max-regulator.

Phase sequence monitoring (SEQ)

Phase sequence monitoring is selectable for all functions.


In single phase circuit, the phase sequence monitoring must be disconnected, if a change in phase sequence is detected (red LED SEQ illuminated), the output relay R switches into off-position after the set interval of tripping delay (Delay) has expired (yellow LED not illuminated).

Neutral wire break


The device monitors every phase (L1-L2 and L3) against the neutral wire N, a shift of neutral point occurs by an asymmetrical phase load if the neutral wire breaks in the power line.

If one of the phase voltages exceeds the value adjusted at the trip point, the set interval of tripping delay (Delay) begins (red LED Min or Max flashes). After the interval has expired (red LED Min or Max illuminated), the output relay switches into off-position (yellow LED not illuminated).

Düşük ve aşırı gerilim koruması Windowfunction

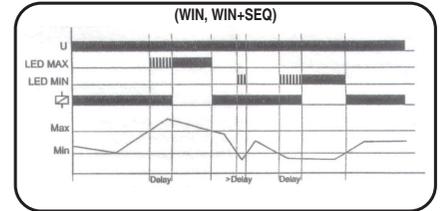

Faz sırası koruması Phase sequence monitoring

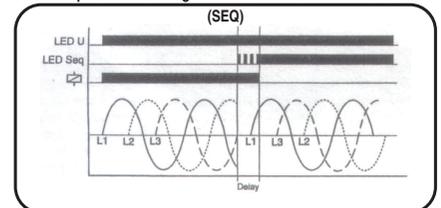

ÜBERWACHUNGSRELAIS GKRC-20F

RELÉS de CONTROL GKRC-20F

ÜBERWACHUNGSRELAIS GKRC-20F

RELÉS de CONTROL GKRC-20F

Überwachungsrelais Spannungsüberwachung in 3-Phasen- und 1-Phasennetzen

Multifunktion
Überwachung von Phasenausfall
Überwachung von Phasenfolge wählbar
Anschluss des Neutralleiters optional
1 Wechsler
Baubreite 17,5 mm
Installationsbauform
Technische Daten
1. Funktionen

Spannungsüberwachung in 3-Phasen- und 1-Phasennetzen mit einstellbaren Schwellwerten, einstellbarer Auslöseverzögerung, Überwachung von Phasenausfall und Phasenfolge und folgenden über Drehschalter wählbaren Funktionen:
 UNDER Unterspannungsüberwachung
 UNDER+SEQ Unterspannungs- und Phasenfolgeüberwachung
 WIN Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min und Max
 WIN+SEQ Überwachung des Bereiches zwischen den Schwellen Min und Max und Phasenfolgeüberwachung

2. Zeitbereiche

Einstellbereich	-
Anlaufüberbrückung:	-
Auslöseverzögerung:	0,1s 10s

3. Anzeigen

Rote LED SEQ ON:	Anzeige Änderung Phasendrehrichtung
Rote LED Min/Max ON/OFF:	Anzeige Fehler für entsprechende Schwelle
Rote LED Min/Max blinkt:	Anzeige Auslöseverzögerung für entsprechende Schwelle
Gelbe LED ON/OFF:	Stellung des Ausgangsrelais

4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP 40
 Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 50022
 Einbaulage: beliebig
 Berührungssichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich), Schutzart IP20
 Anzugsdrehmoment: max. 1Nm
 Klemmenanschluss:
 1 x 0,5 bis 2,5mm² mit/ohne Aderendhülsen
 1 x 4mm² ohne Aderendhülsen
 2 x 0,5 bis 1,5mm² mit/ohne Aderendhülsen
 2 x 2,5mm² flexibel ohne Aderendhülsen

5. Versorgungskreis

Versorgungsspannung:	(=Messspannung)
Klemmen:	(N)-L1-L2-L3
Nennspannung UN:	s. Tabelle Bestellinformationen oder Bedruckung am Gerät
Toleranz:	-30% bis +30% von UN
Nennverbrauch:	8VA (1W)
Nennfrequenz:	AC 48 bis 63Hz
Einschaltdauer:	100%
Wiederbereitschaftszeit:	500ms
Überbrückungszeit:	-
Abfallspannung:	>20% der Versorgungsspannung
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	4kV

6. Ausgangskreis

1 potentialfreier Wechsler	
Bemessungsspannung:	250V AC
Schaltleistung:	1250VA (5A / 250V)
Absicherung:	5A flink
Mechanische Lebensdauer:	20 x 10 ⁶ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer:	2 x 10 ⁶ Schaltspiele bei 1000VA ohmscher Last
Schalthäufigkeit:	Max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last (nach IEC 947-5-1)
Überspannungskategorie:	III. (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	4kV

7. Messkreis

Messgröße:	3(N)-, sinus, 48 bis 63Hz
Messeingang:	(=Versorgungsspannung)
Klemmen:	(N)-L1-L2-L3
Überlastbarkeit:	definiert durch Toleranz der Versorgungsspannung
Eingangswiderstand:	-
Schaltswelle:	
Max:	80%...130% vom U _N
Min:	70%...120% vom U _N
Überspannungskategorie:	III (nach IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung:	4kV

8. Genauigkeit

Grundgenauigkeit:	±5% vom Skalendwert
Einstellgenauigkeit:	≤ 5% vom Skalendwert
Wiederholgenauigkeit:	≤ 2%
Spannungseinfluss:	-
Temperatureinfluss:	≤ 1%

Relés de Control Control de tensión en 3 fases y una fase principal

Multifunción
Control de fallo de fase
Control de secuencia de fase seleccionable
Conexión del cable de neutro opcional
1 contacto conmutado
Grosor de 17,5 mm
Instalación fácil
Datos técnicos
1. Funciones

Control de tensión en 3 fases y una fase principal con umbrales ajustables, Retardo de disparo ajustable, control de secuencia de fase y fallo de fase y Las siguientes funciones (seleccionable mediante un interruptor rotativo):
 UNDER Control de baja tensión
 UNDER+SEQ Control de baja tensión y secuencia de fase
 WIN Control de ventana entre Min y Máx.
 WIN+SEQ Control de ventana entre Min y Máx. y control de secuencia de fase

2. Rango de tiempo

rango de ajuste	-
tiempo de eliminación de arranque:	-
Retardo de disparo:	0,1s 10s

3. Indicadores

Rote LED SEQ ON	Cambio en la secuencia de fase
Rote LED Min/Max ON/OFF	Indicador de fallos en el umbral correspondiente
Rote LED Min/Max parpadea	Indicador del retardo de disparo en el umbral correspondiente
LED amarillo ON/OFF	Indicador de relé de salida

4. Diseño

Caja ignífuga, IP40
 Montaje en carril DIN TS 35 de acuerdo con EN 50022
 Posición de montaje: cualquiera
 Terminales de conexión a prueba de golpes de acuerdo con VBG4 (PZ1 necesario), IP20
 Par de apriete: Máx. 1Nm
 Terminales:
 1 x 0,5 hasta 2,5mm² con/sin cable multinúcleo
 1 x 4mm² sin cable multinúcleo
 2 x 0,5 hasta 1,5mm² con/sin cable multinúcleo
 2 x 2,5mm² sin cable multinúcleo

5. Circuito de entrada

Tensión suministrada	(=tensión medida)
Terminales:	(N)-L1-L2-L3
Voltaje nominal:	consultar tabla de pedido o información impresa en la unidad
Tolerancia:	-30% hasta +30% von UN
Consumo nominal:	8VA (1W)
Frecuencia nominal:	AC 48 bis 63Hz
Ciclo de trabajo:	100%
Tiempo de respuesta:	500ms
Hold-up time:	-
Drop-out voltaje:	>20% de la tensión nominal
Categoría de sobre tensión:	III (de acuerdo con IEC 60664-1)
Voltaje máximo:	4kV

6. Circuito de salida

1 Contacto conmutado libre de potencial	
Tensión nominal:	250V AC
Capacidad de conmutación:	1250VA (5A / 250V)
Fusible:	5A de acción rápida
Vida mecánica:	20 x 10 ⁶ operaciones
Vida eléctrica:	2 x 10 ⁶ operaciones con una carga resistiva de 1000VA
Capacidad de conmutación:	Max. 6/min con una carga resistiva de 1000VA (De acuerdo con IEC 947-5-1)
Categoría de sobre tensión:	III. (De acuerdo con IEC 60664-1)
Voltaje máximo:	4kV

7. Circuito de medida

Variables de medida:	3(N)-, seno, 48 hasta 63Hz
Medida de entrada:	(=tensión medida)
Terminales:	(N)-L1-L2-L3
Capacidad de sobre carga:	determinada por la tolerancia de la tensión suministrada
Resistencia de entrada:	-
Umbral de conmutación:	
Máx:	80%...130% de U _N
Min:	70%...120% de U _N
Categoría de sobre tensión:	III (De acuerdo con IEC 60664-1)
Voltaje máximo:	4kV

8. Precision

Precisión base:	±5% del máximo de la escala
Precisión de ajuste:	≤ 5% del máximo de la escala
Precisión de repetición:	≤ 2%
Influencia de la tensión:	-
Influencia de la temperatura:	≤ 1%

9. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-25 bis +55°C (nach IEC 68-1)
Lagertemperatur:	-25 bis +70°C
Transporttemperatur:	-25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% bis 85% (nach IEC 60721-3-3 Klasse 3K3)
Verschmutzungsgrad:	2, im eingebauten Zustand 3 (nach IEC 664-1)

10. Gewicht

Einzelverpackung:	72g
Zehnfachverpackung:	670g je Verpackungseinheit

Funktionsbeschreibung

Bei allen Funktionen blinken die LEDs Min und Max wechselweise (das Relais ist abgefallen), falls der Minimumwert für die gemessene Spannung größer als der Maximumwert gewählt wurde.
 Liegt bereits bei der Aktivierung des Gerätes ein Netzfehler vor, bleibt das Ausgangsrelais abgefallen und die LED für den entsprechenden Schwellwert leuchtet.
 Das Gerät erfasst jede Phasenspannung (L-N) separat und überwacht sie entsprechend der gewählten Funktion (UNDER oder WINDOW).

Unterspannungsüberwachung (UNDER, UNDER+SEQ)

Wenn die gemessene Spannung (eine der Phasenspannungen) unter den am MIN-Regler eingestellten Wert sinkt, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Min blinkt).
 Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Min leuchtet), fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht). Überschreitet die gemessene Spannung (alle Phasenspannungen) den am Max-Regler eingestellten Wert, zieht das Ausgangsrelais R wieder an (gelbe LED leuchtet).

Windowfunktion (WIN, WIN+SEQ)

Das Ausgangsrelais R zieht an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung (alle Phasenspannungen) den am Min-Regler eingestellten Wert überschreitet. Wenn die gemessene Spannung (eine der Phasenspannungen) den am Max-Regler eingestellten Wert überschreitet, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Max blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Max leuchtet), fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht). Das Ausgangsrelais zieht wieder an (gelbe LED leuchtet), wenn die gemessene Spannung wieder unter den Maximumwert absinkt (rote LED Max leuchtet nicht). Sinkt die gemessene Spannung (eine der Phasenspannungen) unter den am Min-Regler eingestellten Wert, beginnt die eingestellte Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Min blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Min leuchtet), fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).


Überwachung Phasenfolge (SEQ)

Bei allen Funktionen ist die Überwachung der Phasenfolge zuschaltbar. Bei 1-phasiger Beschaltung muss die Überwachung der Phasenfolge abgeschaltet sein, bei einer Änderung der Phasendrehrichtung (rote LED SEQ leuchtet) fällt nach Ablauf der Auslöseverzögerung (Delay) das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).

Neutralleiterbruch

Das Gerät überwacht jede Phase (L1-L2 und L3) gegen N, durch eine unsymmetrische Phasenlast kommt es bei Neutralleiterbruch in der Netzleitung zu einer Verschiebung des Sternpunktes.
 Wenn eine der Phasenspannungen die eingestellte Abschaltschwelle (Min oder Max) überschreitet, beginnt die Auslöseverzögerung (Delay) abzulaufen (rote LED Min oder Max blinkt). Nach Ablauf der Verzögerungszeit (rote LED Min oder Max leuchtet) fällt das Ausgangsrelais R ab (gelbe LED leuchtet nicht).

Bağlantı şekli / Connections / Anschlussbilder / Conexiones

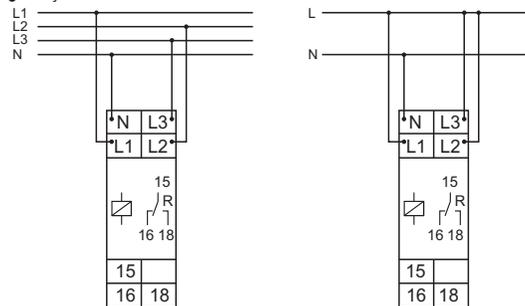

Uyarı!
 Canlı uçlarla çalışmaya teebbüs etmeyiniz! Aksi halde ölüm ve ciddi yaralanmalara sebep olabilirsiniz.
 Cihazın devreye alınması, bakımı ve işletilmesi yetkili kişilerce yapılmalıdır.
 Cihazı solvent yada benzeri bir maddde ile temizlemeye çalışmayınız. Sadece kuru bez kullanınız.

Vorsicht!
 Niemals bei angelegter Spannung arbeiten. Es besteht Lebensgefahr! Das Gerät bei erkennbarer Beschädigung auf keinen Fall verwenden. Verwendung nur durch geschultes Fachpersonal.

9. Condiciones Ambientales

Temperatura ambiente:	-25 a +55°C (De acuerdo con IEC 68-1)
Temperatura de almacenamiento:	-25 a +70°C
Temperatura de transporte:	-25 a +70°C
Humedad relativa:	15% a 85% (De acuerdo con IEC 60721-3-3 clase 3K3)
Grado de polución:	2, si integrado 3 (De acuerdo con IEC 664-1)

10. Peso

Caja unitaria:	72g
Caja de 10 unidades:	670g por caja

Funciones

Para todas las funciones los LED's Min. y Máx. parpadean alternamente (el relé está desactivado), cuando el valor mínimo de la tensión medida escogida es más grande que el valor máximo.
 Si existe un fallo cuando se activa el equipo, el relé de salida se queda en posición OFF y el LED del correspondiente umbral se ilumina. El equipo incluye separadamente cada tensión de fase (L-N) y los controla de acuerdo a las seleccionadas funciones (UNDER o WINDOW)

Control de baja tensión (UNDER, UNDER+SEQ)

Cuando la tensión medida (una de las fases) cae por debajo del valor ajustado con el regulador MIN, empieza a correr el intervalo del retardo (Delay) (El LED rojo MIN parpadea). Después de que se acabe el intervalo (LED rojo MIN encendido), el relé R se desactiva (posición OFF) (LED amarillo apagado). El relé de salida R se activa (posición ON) (LED amarillo encendido) cuando la tensión medida de todas las fases supera el valor ajustado con regulador Máx.

Window (WIN, WIN+SEQ)

El relé de salida R se activa (posición ON) (LED amarillo encendido) cuando el valor de la tensión (todas las fases) supera el valor ajustado con regulador Min. Cuando la tensión medida (de una fase) supera el valor ajustado con el regulador Máx., empieza a correr el intervalo del retardo (Delay) (El LED rojo Máx. parpadea). Cuando el tiempo expira (LED rojo Máx. iluminado) el relé de salida R se desactiva (posición OF) (LED amarillo apagado). El relé R se activa (posición ON) (LED amarillo encendido) cuando la tensión medida esta por debajo del valor ajustado con el regulador Máx. (LED rojo min. parpadea). Cuando el intervalo de tiempo expira (LED rojo min. encendido), el relé R se desactiva (posición OFF) (LED amarillo apagado)


Control de secuencia de fase (SEQ)

El control de secuencia de fase se puede seleccionar con todas las funciones.
 En circuitos monofásicos el control de secuencia de fase debe ser desactivado, si se detecta un cambio en la secuencia de fase (LED rojo SEQ iluminado) el relé de salida R se desactiva (Posición OFF) después de que se expira el tiempo e retardo (LED amarillo apagado)

Fallo del cable de neutro

El equipo controla cada fase (L1-L2-L3) por si se rompe el cable de neutro N, una subida del punto de neutro ocurre por una carga asimétrica si se rompe el cable de neutro.
 Si alguna tensión en una fase supera el valor ajustado en el punto de disparo, el intervalo de retardo de disparo empieza (LED rojo Min. o Máx. parpadea). Cuando expira el intervalo (LED rojo Min. o Máx. encendido) el relé de salida se desactiva (LED amarillo apagado).

Kutu Boyutu / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones

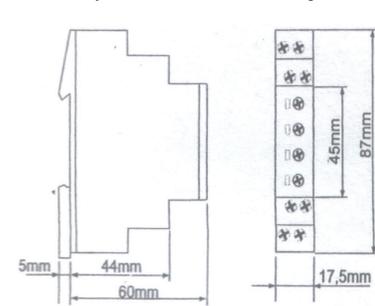

Danger!
 Never carry out work on live parts! Danger of fatal injury! The product must not be used in case of an obvious damage. To be installed by an authorized person.

Peligro!
 No manipule los componentes con el equipo conectado a tensión! Puede resultar seriamente herido! El producto no debe ser usado en caso de haber sufrido daños. Debe ser instalado por un instalador autorizado.